


MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ
WYDAJNOŚCI WODY UZDATNIONEJ 2 x 30 m³/h, ul. Brzozowa 1, 89-410 WIECBORK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., ul. Poczтова 2, 89-410 WIECBORK

ODMANGANIACZ $f_i=2100\text{mm}$

NA JEDEN FILTR:

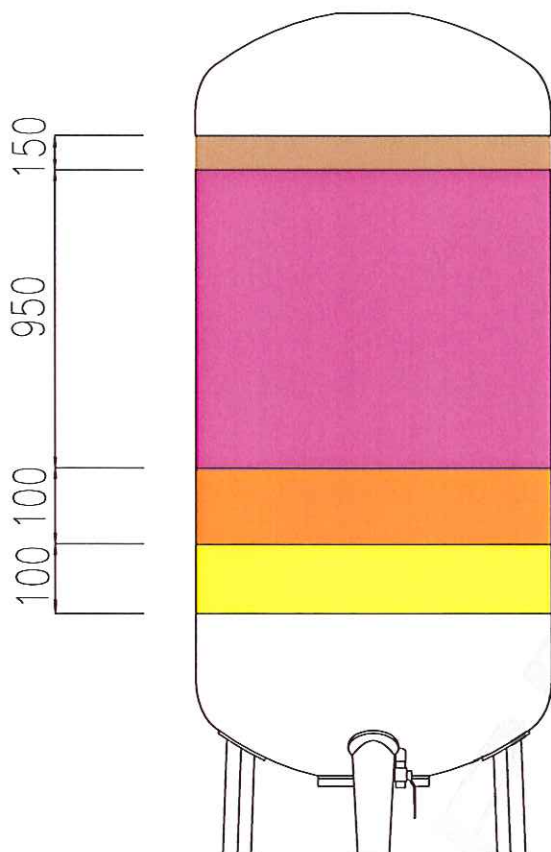

Złoże HYDROLIT Mn - V=512 litrów.

Złoże ŻWIR "III" - V=3249 litry.

Złoże ŻWIR "C"
V=363 litry, granulacja 1,6mm-2,5mm

Złoże ŻWIR "A"
V=363 litry, granulacja 3,0mm-5,0mm

PPM PROMONT - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROMONT PPM "PROMONT" BUJAK Sp. z o.o. -Sp. k., 85-097 BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska 35			
Obiekt - zadanie: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ		AUTORZY	PODPISY
Treść rysunku: ODMANGANIACZ		Projektował mgr inż. Michał Bałdyga upr. bud. KUP/0132/PWOS/07	
Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Poczтова 2, 89-410 WIECBORK		Sprawdził dr inż. Janusz Bujak nr ewid. RZE/X/052/07	
DATA: 24 GRUDNIA 2008 r.	FORMAT: A 4	SKALA: - : -	RYS. 6/6