


MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ
WYDAJNOŚCI WODY UZDATNIONEJ 2 x 30 m³/h, ul. Brzozowa 1, 89-410 WIECBORK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o., ul. Poczтова 2, 89-410 WIECBORK

P=5-6 BAR Q=MIN. 10 m³/h (PRZY 0 bar)

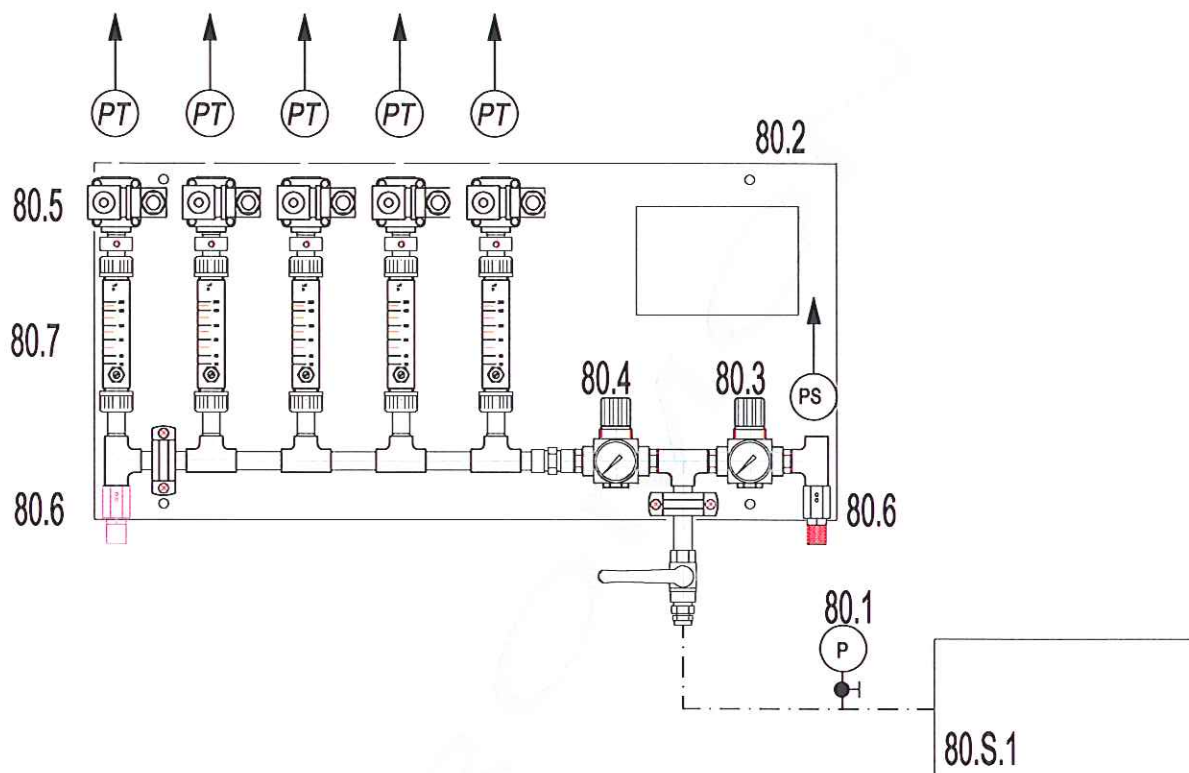

OZNACZENIA:

- PS → **POWIETRZE STEROWNICZE 5-6 BAR DO NAPĘDU ZAWORÓW**
PT → **POWIETRZE TECHNOLOGICZNE MAX. 4.0 BAR DO NAPOWIERZANIA WODY**

**UWAGA: POWIETRZE TECHNOLOGICZNE ROZPROWADZONE PRZEWODEM Dz25mm
ODEJŚCIA NA POSZCZEGÓLNE FILTRY/AERATORY Dz16mm**

P → **W NAJNIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI POWIETRZA ZAMONTOWAĆ ZAWORY DO ODWODNIEN**

P → **INSTALACJE SPR. POW. WYKONAC Z PVC-U**
CZUJNIK CIŚNIENIA typ PMC131-A11F1A1S.

PPM PROMONT - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROMONT PPM "PROMONT" BUJAK Sp. z o.o. -Sp. k., 85-097 BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska35		
Obiekt - zadanie: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GŁĘBINOWEJ	AUTORZY	PODPISY
Treść rysunku: WĘZŁ SPRĘŻONEGO POWIETRZA	Projektował mgr inż. Michał Bałdyga upr. bud. KUP/0132/PWOS/07	
Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z o.o. ul. Poczтова 2, 89-410 WIECBORK	Sprawdził dr inż. Janusz Bujak nr ewid. RZE/X/052/07	
DATA: 24 GRUDNIA 2008 r.	FORMAT: A 4	SKALA: - : - RYS. 4/6