


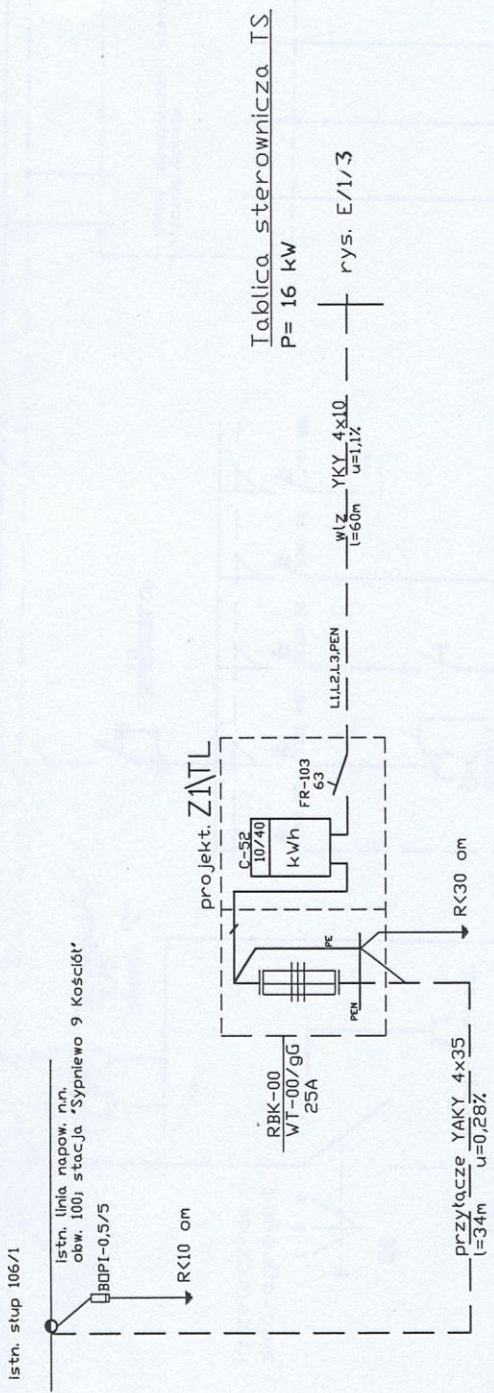


Tablica sterownicza TS
P= 16 kW

Ochrona od porażenia

1. W sieci rozdzielczej i włz: samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-C za pomocą bezpieczników topikowych oraz obudowy w II klasie ochronności
2. W instalacji odbiorczej: samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-S za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych

Układ sieci: TN-C

Objekt:	Przepompownia ścieków Plj Sypniewo, ul. 29 Stycznia - dz. nr 280
Temat:	Przyłacze kablowe n.n.
Nazwa rysu:	Schemat ideowy
Funkcja:	Inle, nazwisko, uprawnienia
Projektant:	mgr Inz. Wiesław Szynarczyk upr. JAN-KZ-7210-109/86 specj. instalacje elektryczne
Kresili:	Dorota Szynarczyk
Skala:	Nr rys. E/1/2



TYTUŁ :	PRZEPOMPOWNIATA ŚCIEKÓW P1 -schemat szafy sterowniczej		
INWESTOR :	Urząd Miejski w Więcborku		
ADRES :	Sypiniewo, ul. 29 stycznia dz. nr 220		
PROJEKTOWAŁ :	mgr. inż. Wiesław Szymańczak	29.12.2007r.	
	upr. UAN-KZ-7210-109/86		
OPRACOWAŁ :	Teresa Szymańczak	29.12.2007r.	
KREŚLIŁA:	Dorota Szymańczak		
			RYŚ. E/1/2

