


Istniejąca pompownia
Pompy KRT F80-250/54 UG-237

t: 116,20
wlot: 114,41
113,55
wylot: 114,60

Proj. pompownia
przejezdna

t: 111,69
wlot: 109,14

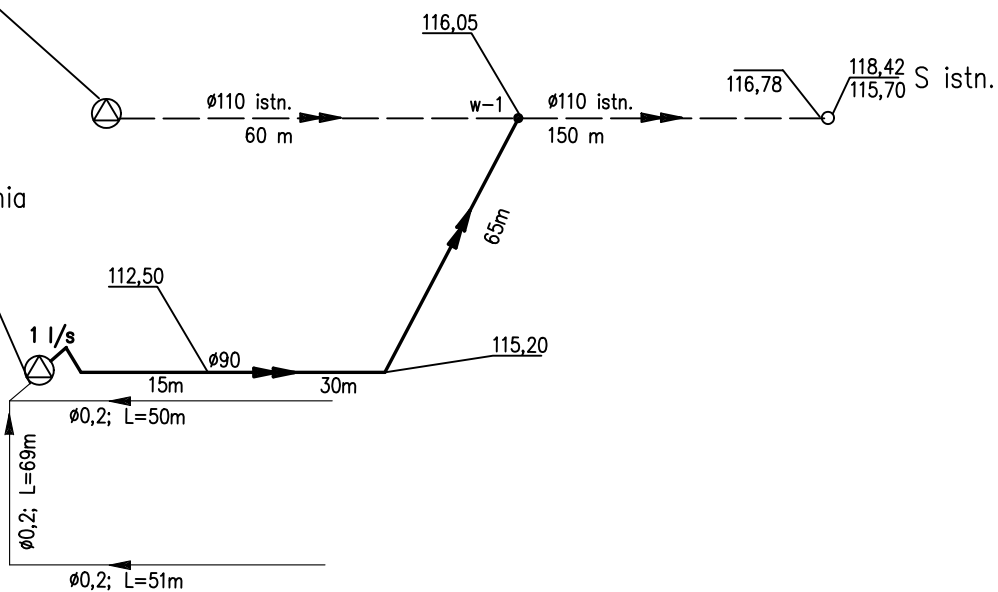

SCHEMAT PROJ. SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.KRASICKIEGO I H.SAWICKIEJ

- proj. rurociągi tłoczne
- proj. kanalizacja grawitacyjna
- istniejące rurociągi tłoczne
- istn. studzienka rozprężna
- w-1 węzły
- 1,0 maks. godzinowe przepływy ścieków obecnie (l/s)
- ⊗ przepompownie ścieków