

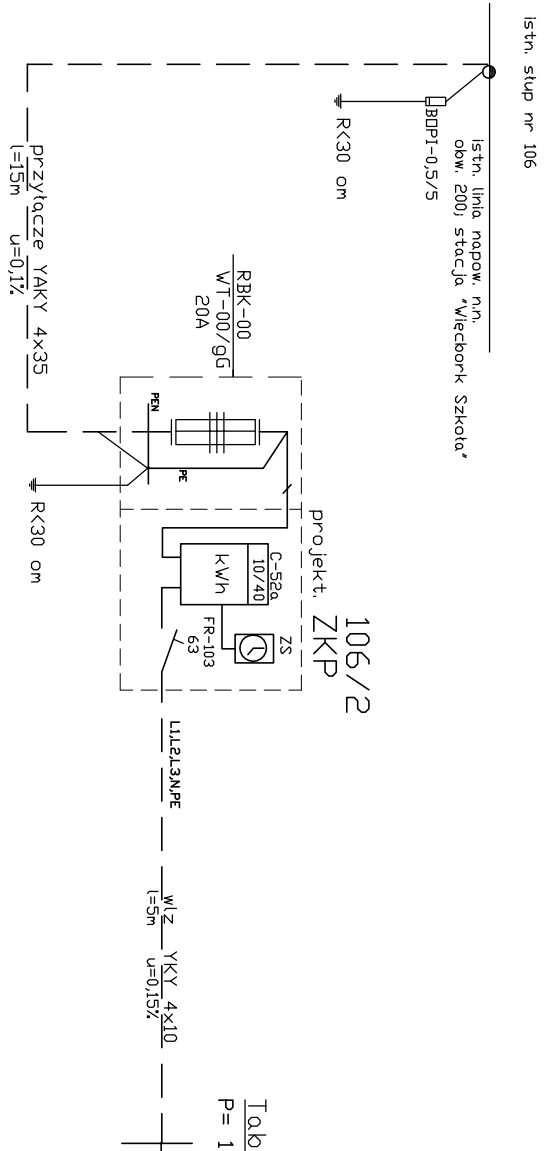


Tabela sterownicza TSR
P = 12 kW

Ochrona od porażeń:

1. W sieci rozdzielczej i wlz: samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-C za pomocą bezpieczników topikowych oraz obudowy w II klasie ochrony
2. W instalacji odbiorczej samoczynne odłączenie napięcia w układzie TN-S za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych

Układ sieci: TN-C

Objekt:	Przepompownia ścieków Wlecbork, ul. Kościuszkii – dz. nr 324		
Temat	Przylacze kablowe n.n.		
Nazwa rysu:	Schemat ideowy		
	Zespół autorski		
Funkcja	Imię, nazwisko, uprawnienia	D a t a	P o d p i s
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymanczak upr. UAN-KZ-7210-109/86 specj. instalacje elektryczne	23.04.2008	
Kresili:	Dorota Szymanczak	23.04.2008	
Skala:			Nr rysu: 1