




STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kasimierza 11
89-400 Sępólno Kz.

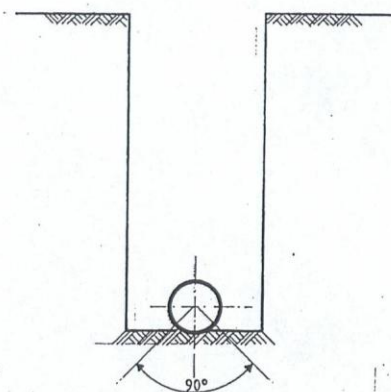


Podłoże nr 1
należy stosować w przypadku występowania
piasków grubych, średnich i drobnych o śred-
nicy zastępczej ziarna od 2 do 0,05 mm.

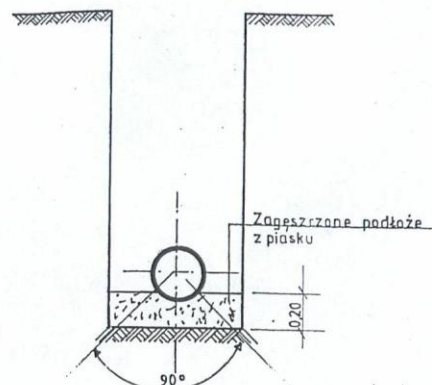

Podłoże nr 2
należy stosować w przypadku występowania
skał, rumoszy, wietrzelin, piasków pylastych
i gruntów spoistych tj. gliny, łył itp.

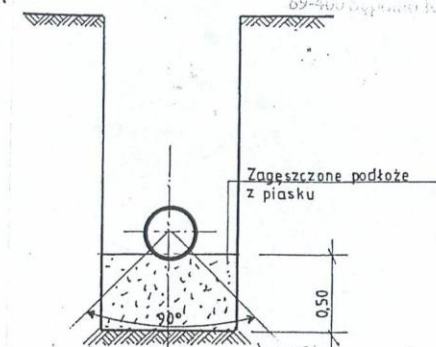

Podłoże nr 3
należy stosować w przypadku niezbyt
głębokiego zalegania gruntu o małej
nośności. Grunt ten należy wybrać i
wymienić na piasek do poziomu
posadowienia rury.

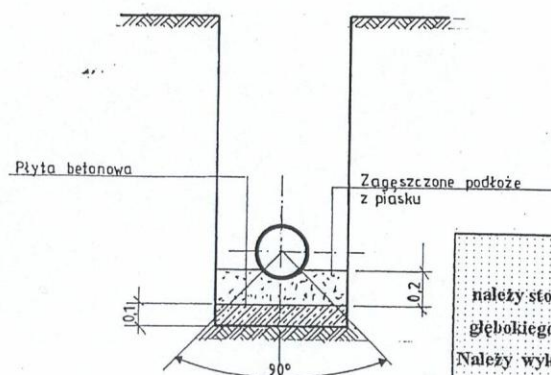

Podłoże nr 4
należy stosować w przypadku występowania
głębokiego zalegania gruntu o małej nośności.
Należy wykonać płytę betonową-fundamentową
z ułożeniem na niej podłoża z piasku
z wyprofilowaniem dna

Uwaga !!

W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu, nastąpił
zw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy między-
bór warstwy przekopanej wyrównać ułitym piaskiem

Przekroje podłoża pod rury grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany przewodu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpuśców ulicznych w Więcborku w ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego				Rys. nr - 20
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis	
Projektant	Henryk Kozłowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewidencyjny NB-7210/18/83	15 grudnia 2008r		
Asystent projektanta	mgr inż. Mariusz Kozłowski	15 grudnia 2008r		
Sprawdzający	mgr inż. Jan Burglin uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń nr ewidencyjny GPKG-1-7347-24/95	15 grudnia 2008r		